

Република Србија
Општина Мајданпек
Комисија за ЈН
Број:4041-9/2019
Дана: 25.06.2019.год.

**Појашњење конкурсне документације за јавну набавку радова
РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У ВЛАОЛУ,
ЈН број 4041-9/2019**

Питање 1. Можете ли Молим Вас да нам појасните на које тачно профиле сте мислили у кадровима када кажете 9 запослених радника на пословима који су предмет јавне набавке? Молимо Вас да нам таксативно наведете који профили радника су неопходни да не би било недоумица за припрему тендерске документације, јер сте објашњењем у тендерској документацији прилично неодређени?

Одговор 1: Профили радника који су неопходни за обављање послова који су предмет јавне набавке су грађевински радници за обављање послова који су дати у предмеру и предрачуна радова.

Понуђач сам процењује колико му је и у којој фази извођења радова потребно: зидара, армирача, столара, електричара, вариоца итд.

КОМИСИЈА ЗА ЈН

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА МАЈДАНПЕК
Комисија за јавну набавку
Дана:02.07.2019.год.
Број:4041-9/2019
М А Ј Д А Н П Е К

ЈН бр.4041-9/2019
РЕКОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКТА ДОМА КУЛТУРЕ У ВЛАОЛУ

Питање:
Димензије резервоара, позиција 1.4. ?

Одговор:
Основе и пресеци резервоара објављени су на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.

КОМИСИЈА ЗА ЈН

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA MAJDANPEK
Komisija za javnu nabavku
Broj:4041-9/2019
Дана:09.07.2019.god.
M A J D A N P E K

Dodatna pitanja i pojašnjenja konkursne dokumentacije broj 4041-9/2019 - "Rekonstrukcija objekta doma kulture u Vlaolu"

Pitanje 1: Uvidom u predmer radova došli smo do zaključka da je reč o grubim građevinskim radovima i građevinsko zanatskim radovima i da je rok izvođenja radova 60 dana što smatramo prekratkim rokom zbog vrste radova, tj. nakon grubih građ. radova i instalaterskih radova izvode se radovi na malterisanju , gletovanju i bojenju zidova. Vremenski period između malterisanja zidova i gletovanja iznosi minimalno 20 dana tj. da bi omalterisani zidovi postigli dovoljni stepen osušenosti i da bi se na te zidove nanosila glet masa. Isto tako treba napraviti određeni vremenski interval između gletovanja i bojenja zidova. Prema tome želimo da vam ukažemo da je vremenski period izvođenja radova prekratak zbog tehnološkog procesa izvođenja i da bi realni rok za izvođenje radova bio 120 dana. Molimo naručioca da prema navedenom usvoji našu sugestiju i izmeni konkursnu dokumentaciju koja se odnosi na rok izvođenja radova na 120 dana.

Odgovor 1: Izmena konkursne dokumentacije, u pogledu roka za izvođenje radova koji je produžen na 120 kalendarskih dana, biće objavljena na Portalu javnih nabavki i internet stanici naručioca.

KOMISIJA ZA JN

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA MAJDANPEK
Komisija za javnu nabavku
Broj:4041-9/2019
Дана:09.07.2019.god.
M A J D A N P E K

Dodatna pitanja i pojašnjenja konkursne dokumentacije broj 4041-9/2019 - "Rekonstrukcija objekta doma kulture u Vlaolu"

Pitanje 1: S obzirom da se u konkursnoj dokumentaciji ne nalazi model potvrde o izvedenim radovima molimo vas da nam odgovorite da li možemo da dostavimo potvrde u slobodnoj formi na memorandumu firme koja sadrži podatke o naručiocu, predmet ugovora, broj i datum ugovora, vrednost ugovora i vrednost izvedenih radova?

Odgovor 1: Potvrdu možete sami izdati u slobodnoj formi sa memorandumom firme.

Pitanje 2: Poštovani molimo vas da nam odgovorite da li je predviđen minimalni garantni period s obzirom da u konkursnoj dokumentaciji nije navedeno ili ponuđači sami navode garantni rok?

Odgovor 1: Na strani 46. konkursne dokumentacije u tabeli - opis predmeta nabavke, naznačeno je da je garantni period minimum 2 (dve) godine.

KOMISIJA ZA JN

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA MAJDANPEK
Komisija za javnu nabavku
Broj:4041-9/2019
Дана:09.07.2019.god.
M A J D A N P E K

Dodatna pitanja i pojašnjenja konkursne dokumentacije broj 4041-9/2019 - "Rekonstrukcija objekta doma kulture u Vlaolu"






Dodatna pitanja i pojašnjenja konkursne dokumentacije broj 4041-9/2019 - "Rekonstrukcija objekta doma kulture u Vlaolu"

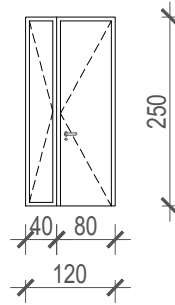
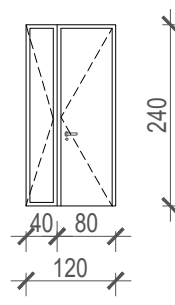


Pitanje 1. Dali imate šemu stolarije i da li možete javno da je objavite na portal javnih nabavki? Takođe nas interesuje koje je boje stolarija?


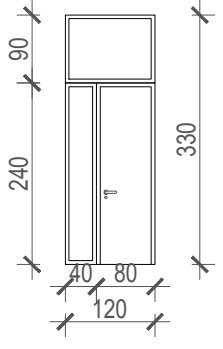
Pitanje 2: Na strani 57 obrasca strukture cene pozicija 3.4.1 stolarski radovi, nije stavljen opis kako bi znali koja je stolarija u pitanju prema pozicijama B i C. Molimo vas da izmenite konkursnu dokumentaciju i da dodate opis za navedeni poziciju.

Odgovor: U prilogu su šeme stolarije.

KOMISIJA ZA JN

STOLARIJA	①	②	③
SLIKA:			
ZIDARSKA MERA	120 x 150	90 x 60	120 x 240
OPIS	Dvokrilni PVC prozor sa ramom od višekomornih profila. Provodljivost PVC profila je neophodna da bude 1,3 W/m ² K ili manje, a stakla 1,1 W/m ² K ili manje. Staklo je dvostruko, unutrašnje, niskoemisiono. Punjenje je neophodno da bude argonom. PVC profil ne sme biti od recikliranog materijala, niti da sadrži olovo. Okov sertifikovan na minimum 10 000 uzastopnih otvaranja, a guma za zaptivanje je potrebno da bude trostruka EPDM guma.	Jednokrilni PVC prozor sa ramom od višekomornih profila. Provodljivost PVC profila je neophodna da bude 1,3 W/m ² K ili manje, a stakla 1,1 W/m ² K ili manje. Staklo je dvostruko, unutrašnje, niskoemisiono. Punjenje je neophodno da bude argonom. PVC profil ne sme biti od recikliranog materijala, niti da sadrži olovo. Okov sertifikovan na minimum 10 000 uzastopnih otvaranja, a guma za zaptivanje je potrebno da bude trostruka EPDM guma.	Dvokrilni PVC prozor sa nadsvetlom sa ramom od višekomornih profila. Provodljivost PVC profila je neophodna da bude 1,3 W/m ² K ili manje, a stakla 1,1 W/m ² K ili manje. Staklo je dvostruko, unutrašnje, niskoemisiono. Punjenje je neophodno da bude argonom. PVC profil ne sme biti od recikliranog materijala, niti da sadrži olovo. Okov sertifikovan na minimum 10 000 uzastopnih otvaranja, a guma za zaptivanje je potrebno da bude trostruka EPDM guma.
PRIZEMLJE	4	1	7
I SPRAT	4	1	
UKUPNO KOMADA:	8	2	7
STOLARIJA	④	⑤	
SLIKA:			
ZIDARSKA MERA	120 x 90	90 x 120	
OPIS	Jednokrilni PVC prozor sa ramom od višekomornih profila. Provodljivost PVC profila je neophodna da bude 1,3 W/m ² K ili manje, a stakla 1,1 W/m ² K ili manje. Staklo je dvostruko, unutrašnje, niskoemisiono. Punjenje je neophodno da bude argonom. PVC profil ne sme biti od recikliranog materijala, niti da sadrži olovo. Okov sertifikovan na minimum 10 000 uzastopnih otvaranja, a guma za zaptivanje je potrebno da bude trostruka EPDM guma.	Jednokrilni PVC prozor sa ramom od višekomornih profila. Provodljivost PVC profila je neophodna da bude 1,3 W/m ² K ili manje, a stakla 1,1 W/m ² K ili manje. Staklo je dvostruko, unutrašnje, niskoemisiono. Punjenje je neophodno da bude argonom. PVC profil ne sme biti od recikliranog materijala, niti da sadrži olovo. Okov sertifikovan na minimum 10 000 uzastopnih otvaranja, a guma za zaptivanje je potrebno da bude trostruka EPDM guma.	
PRIZEMLJE	5		
I SPRAT		1	
UKUPNO KOMADA:	5	1	

STOLARIJA	A	A'	B	C	
SLIKA:					
ZIDARSKA MERA	120 x 240	120 x 240	120 x 210	90 x 210	
OPIS	Dvokrilna PVC vrata sa ramom od višekomornih profila. Provodljivost PVC profila je neophodna da bude 1,3 W/m ² K ili manje, a stakla 1,1 W/m ² K ili manje. Staklo je dvostruko, unutrašnje, niskoemisiono. Punjenje je neophodno da bude argonom. PVC profil ne sme biti od recikliranog materijala, niti da sadrži olovo. Okov sertifikovan na minimum 10 000 uzastopnih otvaranja, a guma za zaptivanje je potrebno da bude trostruka EPDM guma.		Dvokrilna drvena duplošperovana vrata, unutrašnja.		Jednokrilna PVC vrata sa ramom od višekomornih profila. Provodljivost PVC profila je neophodna da bude 1,3 W/m ² K ili manje, a stakla 1,1 W/m ² K ili manje. Staklo je dvostruko, unutrašnje, niskoemisiono. Punjenje je neophodno da bude argonom. PVC profil ne sme biti od recikliranog materijala, niti da sadrži olovo. Okov sertifikovan na minimum 10 000 uzastopnih otvaranja, a guma za zaptivanje je potrebno da bude trostruka EPDM guma.
SMER OTVARANJA VRATA	DVOKRILNA		DVOKRILNA		LEVA DESNA
PRIZEMLJE I SPRAT	3		1		2
UKUPNO KOMADA:	3		1		2

STOLARIJA	C'	D
SLIKA:		
ZIDARSKA MERA	90 x 210	120 x 330
OPIS	Jednokrilna drvena duplošperovana vrata, unutrašnja.	Dvokrilna PVC vrata sa nadsvetlom sa ramom od višekomornih profila. Provodljivost PVC profila je neophodna da bude 1,3 W/m ² K ili manje, a stakla 1,1 W/m ² K ili manje. Staklo je dvostruko, unutrašnje, niskoemisiono. Punjenje je neophodno da bude argonom. PVC profil ne sme biti od recikliranog materijala, niti da sadrži olovo. Okov sertifikovan na minimum 10 000 uzastopnih otvaranja, a guma za zaptivanje je potrebno da bude trostruka EPDM guma.
SMER OTVARANJA VRATA	LEVA DESNA	DVOKRILNA
PRIZEMLJE I SPRAT	2 7	1
UKUPNO KOMADA:	11	1

REPUBLIKA SRBIJA
OPŠTINA MAJDANPEK
Komisija za javnu nabavku
Broj:4041-9/2019
Дана:09.07.2019.god.
M A J D A N P E K

Dodatna pitanja i pojašnjenja konkursne dokumentacije broj 4041-9/2019 - "Rekonstrukcija objekta doma kulture u Vlaolu"

Dodatna pitanja i pojašnjenja konkursne dokumentacije broj 4041-9/2019 - "Rekonstrukcija objekta doma kulture u Vlaolu"

Pitanje 1. Dali imate šemu stolarije i da li možete javno da je objavite na portal javnih nabavki? Takođe nas interesuje koje je boje stolarija?

Pitanje 2: Na strani 57 obrasca strukture cene pozicija 3.4.1 stolarski radovi, nije stavljen opis kako bi znali koja je stolarija u pitanju prema pozicijama B i C. Molimo vas da izmenite konkursnu dokumentaciju i da dodate opis za navedeni poziciju.

Odgovor: Stolarija je bele boje. Šema stolarije je objavljena na Portalu javnih nabavki i internet starnici naručioca.

KOMISIJA ZA JN